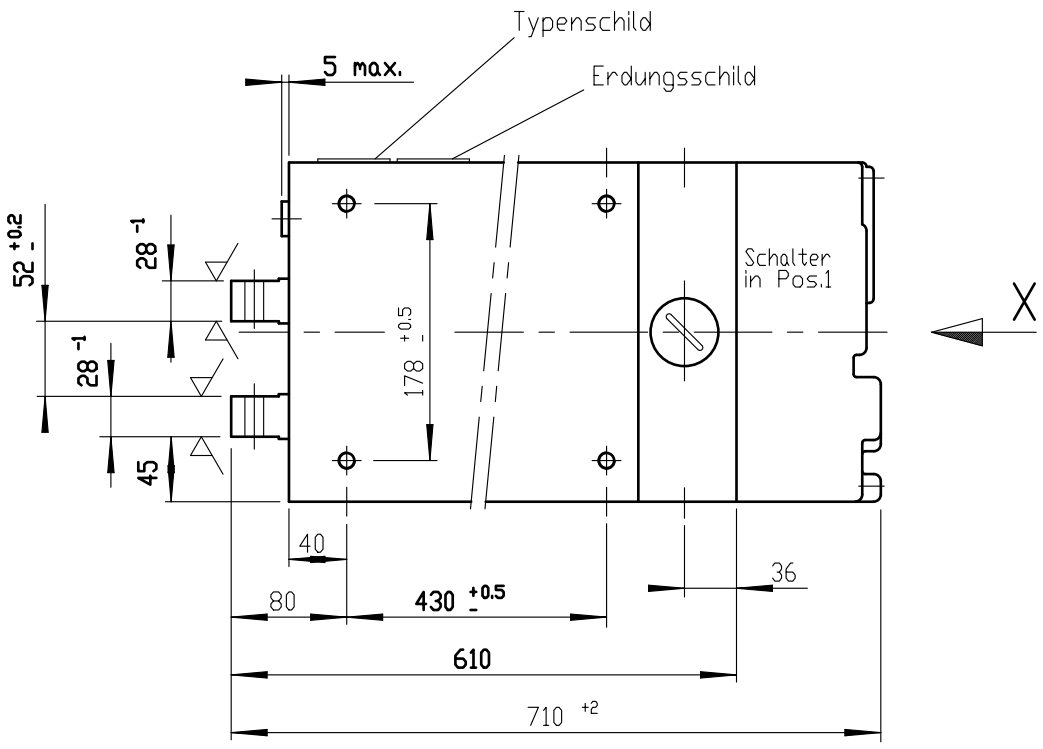

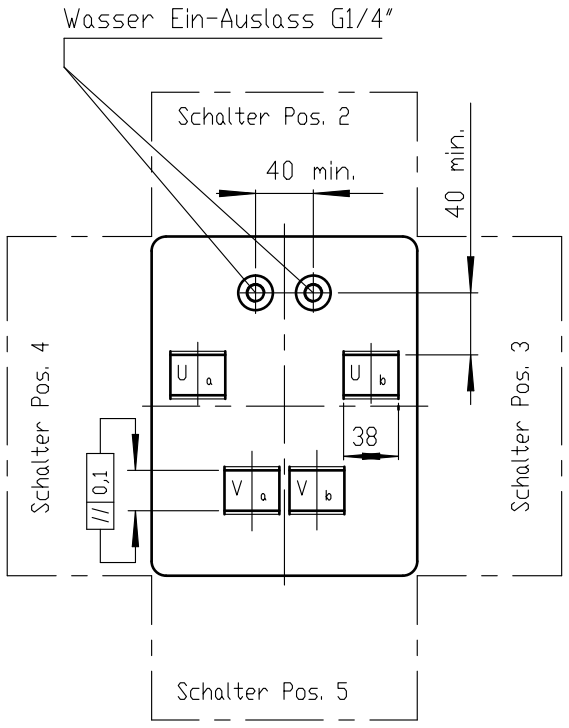

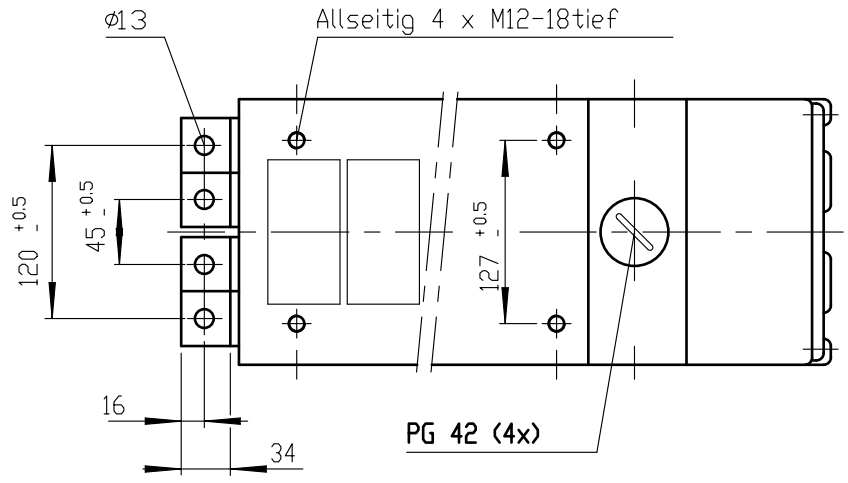

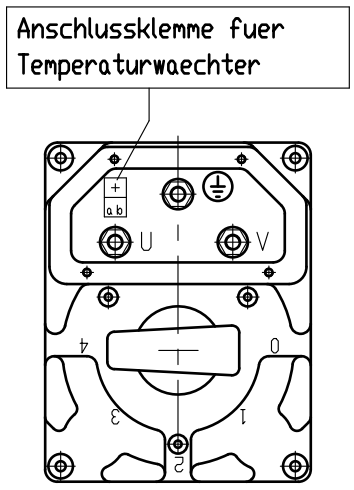

Ansicht X
ohne Deckel

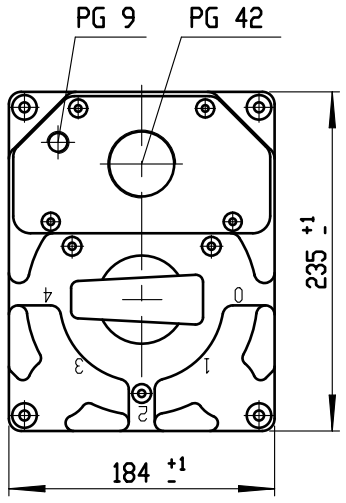

Ansicht X

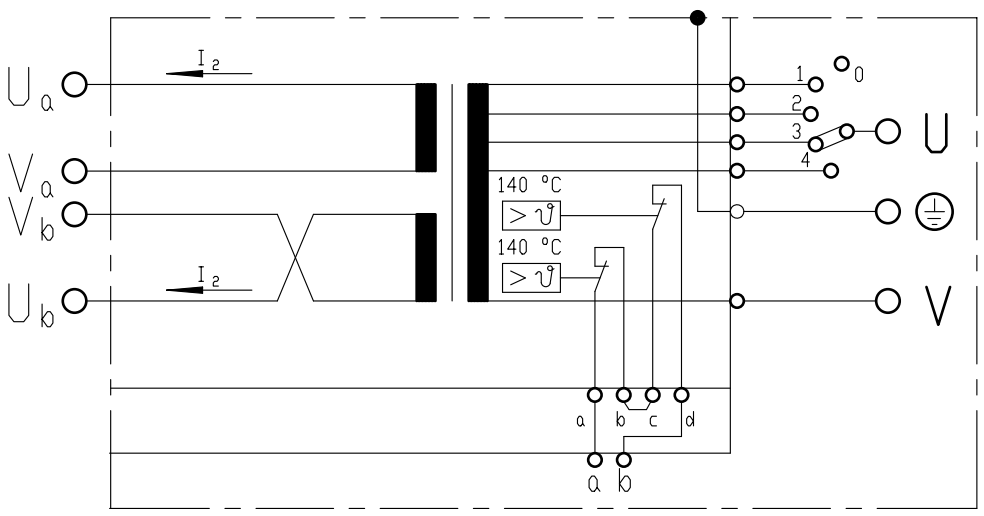

Klemme a-b : 2 Temperaturwaechter primaer 140 °C
Temperaturwaechter ausserhalb der Vergussmasse,in den Klemmen (b-c) in Reihe geschaltet.

Technische Aenderungen vorbehalten

NORM : DIN 44766 / Typ:	Primaer-spannung U_{1N} / V	Frequenz f / Hz	Primaerdauer-strom max I_{1P} / A	Kurzschluss-Werte: Spannung U_{cc} %	Leistungsf. cos φ_{cc}	Strom I_{2cc} /kA	Teile-Nummer.:
B5-(1...5)-10,5-125-380-T	380	50	232	5,5	0.75	152	TE 125/0046-1...5
B5-(1...5)-10,5-125-400-T	400	50	221	5,2	0.74	162	TE 125/0120-1...5
B5-(1...5)-10,5-125-415-T	415	50	213				TE 125/
B5-(1...5)-10,5-125-500-T	500	50	221				TE 125/

Sek-Spannung U_{20} / V	Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4	Stufe 5
	7,3	8,1	9,0	10,5	

Sek-Nennstrom I_{50} / kA; X= 50%	11,9	Kuehlwassermenge min.: 4 l/min Druckabfall max.: 0,6 bar
Sek-Dauerstrom I_{2P} / kA; X= 100%	8,4	Fuer Masse ohne Toleranzangaben gelten Abmasse nach DIN 2768-mittel
Dauerleistung S_P / kVA; X= 100%	88,5	Schutzmassnahmen:DIN;VDE 0113/86;VDE0545/EN50063 Normen: DIN 44766; 40050; ISO 5826; VDE

Transformator

Widerstandsschweissen

S_{50} / kVA =125; bei X = 50%

Schutzart: Primaerseite	Schutzart: Sekundaerseite	Isolations-klasse	Masse m / kg	Farbe	Ersatz fuer:
IP 54	IP 00	F	130	RAL9005 schwarz	- - -

	Datum	Name
2004		
Gez.	12.08.	J.H.
Gepr.		

EXPERT
MASCHINENBAU GMBH
D-64653 LORSCH

B5